

FOYER AX DF 1000 H POST-COMBUSTION

VISION 16/9^{ème}

Norme NF – EN 13229. Certifié par C.T.I.F.

Type I.S.B. SF EM

- puissance nominale : 12 kwh
- consommation : 6.2 kg
- Co à 13% de O² : 0,18 %
- Rendement : 72,5 %
- Température des fumées : 279° C
- % de pertes par imbrûlés solides : 0
- autonomie de chauffage avec inertie des réfractaires : => 10 h 00
- combustible autorisé : bûches de bois NF G1-H1

CONDITION D'EXPLOITATION REQUISES

- dépression conduit : 12/20 PA
- arrivée d'air frais impérative : 300 cm² minimum
- arrivée d'air de convection : 600 cm² minimum, si nécessaire dégager les opercules détachables.
- Sorties d'air de convection : 647 cm² minimum avec décompression


EQUIPEMENT STANDARD

- commande de volet limiteur de tirage avec ouverture automatique à l'escamotage de la porte
- carénage de porte
- doublage de convection
- arrivées d'air orientables et détachables
- pieds amovibles
- berceau à bûches
- sortie de fumées Ø 250 – sorties d'air Ø 125

AXIS[®]
INTEGRAL FIRE
Les foyers verts[®]



CE

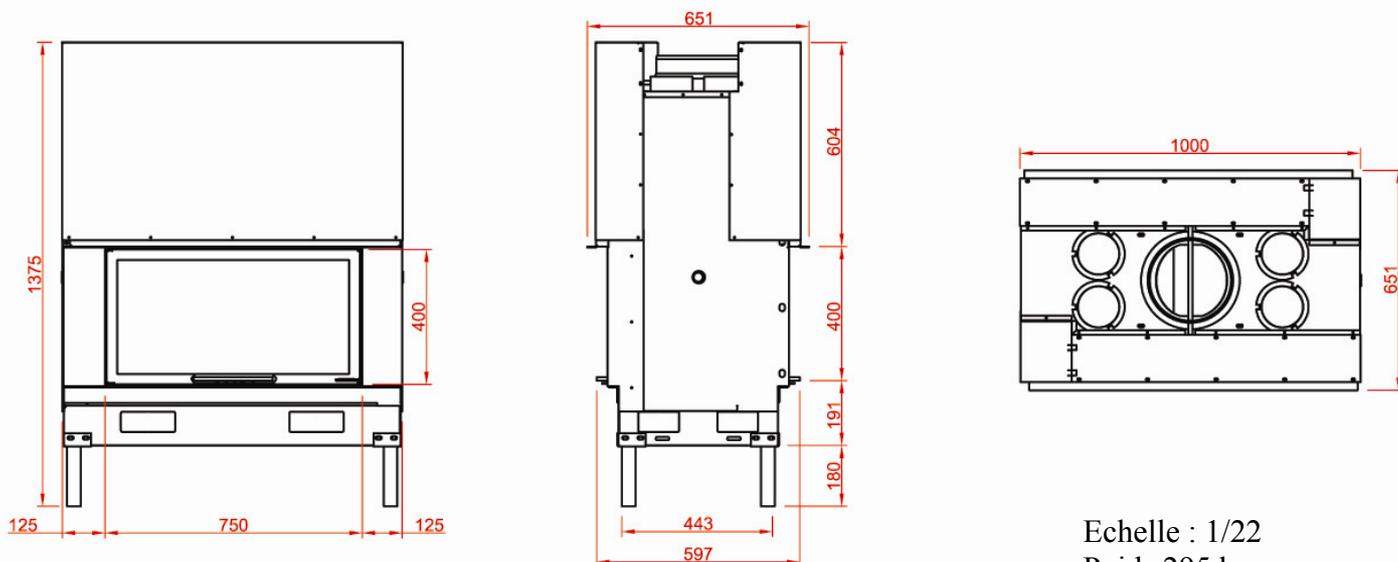

Echelle : 1/22
Poids 295 kg

AXIS : ZA La Pélissière – 01300 BELLEY FRANCE

Tél : 04 79 81 10 50 – Fax : 04 79 42 21 24

Email : contact@cheminees-axis.com / Site internet : www.cheminees-axis.com